147
WA140-37,00
DA
SF delta h = 0,63 m

148
WA140-34,00
DA
SF delta h = 0,68 m

148
WA140-34,00
DA
SF delta h = 0,68 m

149
T1-30,00
VH
SF delta h = 0,40 m

150
WA120-28,00
DA
SF delta h = 0,77 m

150
WA120-28,00
DA
SF delta h = 0,77 m

151
WA100-31,00
DA
SF delta h = 0,58 m

151
WA100-31,00
DA
SF delta h = 0,58 m

152
WA120-34,00
DA
SF delta h = 0,62 m

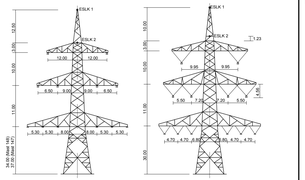

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00m
Vegetationspunkte mit Seilabstand > 5.00m

147.1

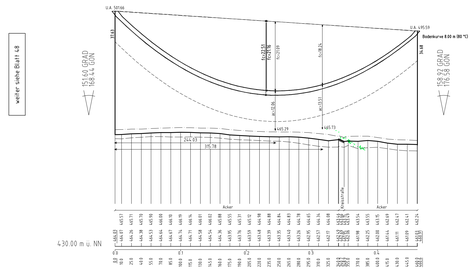

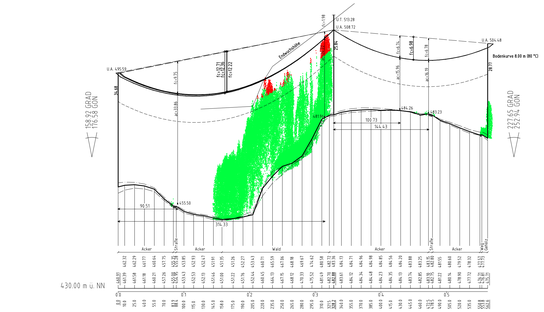

151.1

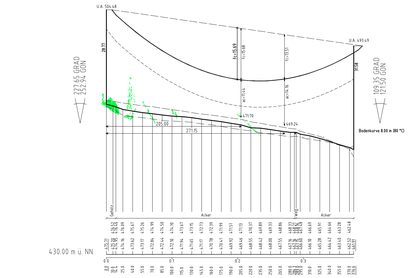

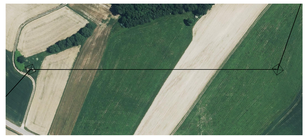

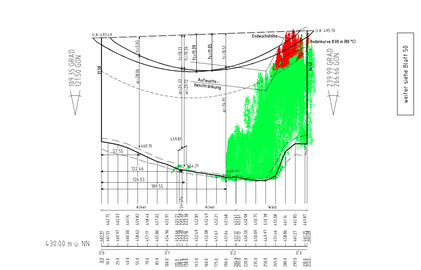

TENNET
Taking power further

Anlage 8.1
Blatt 49/56

380-kV Leitung Altheim - Matzenhof
Teilabschnitt: 2: 380-kV Ltg. Adlkofen - Matzenhof B152

LÄNGENPROFIL
von Bauwerk Nr. 1

Mast Nr. 147 - Mast Nr. 152

DIN VDE-Bestimmung	: 0210/Norm VDE 1/11 HSP (Eiszone 2, Windzone 1)
Gestänge	: DB-4-DE-2016.1
Beseilung	: 2x3x2 264-AL1/34-ST1A , MZS=46,0N/mm²
Leiterseil	: 2x3x4 565-AL1/72-ST1A , MZS=46,0N/mm²
Erdseil	:
Luftkabel/ sonstige Belegung	: 2x1 265/35 , MZS=46,0N/mm²
Kettenlänge	: DA = 7.00m , VH = 4.56m
Seitliche Überhöhung	: 15.00 m rechts ---------- oder links - - - - - aufgenommen

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt:
Bayreuth, 08.01.2018
Tennet TSO GmbH

i.V. ... i.A. ...

SPIE

Maßstab	Einheit
Länge=1:2500 Höhe=1:500	Meter

	Datum	Name
Bearb.	20.12.2017	Chapman
Gepr.	20.12.2017	Tonnmacher
Norm		
Genehmigung CeGT		

TENNET Taking power further

Zust.	Änderung	Datum	Name	Unterr.