32
WA160-39,00
DA
SF delta h=0,30m

33
WA160-33,00
DA
SF delta h=0,75m

33
WA160-33,00
DA
SF delta h=0,75m

34
WA160-30,00
DA
SF delta h=0,62m

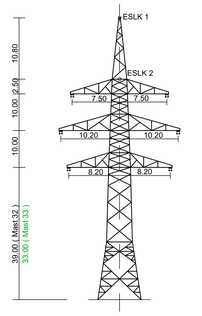

WA 160 (Mast 32, Mast 33)
D-2-T-2019.1

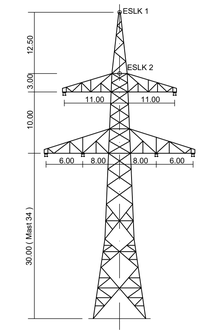

WA 160 (Mast 34)
D-2-D-2018.3

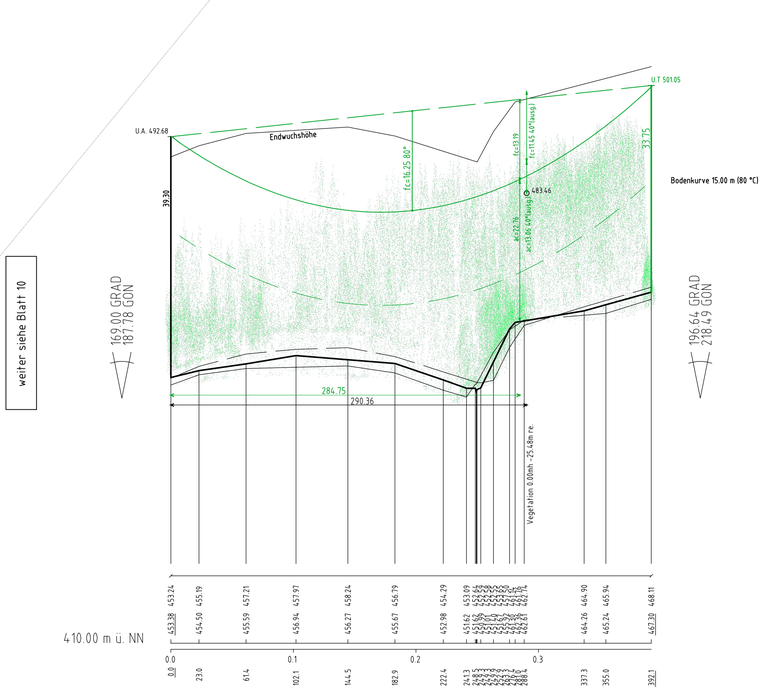

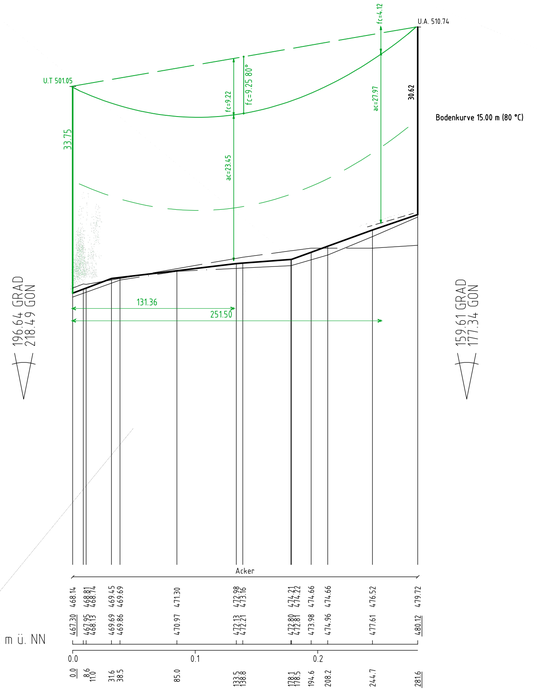

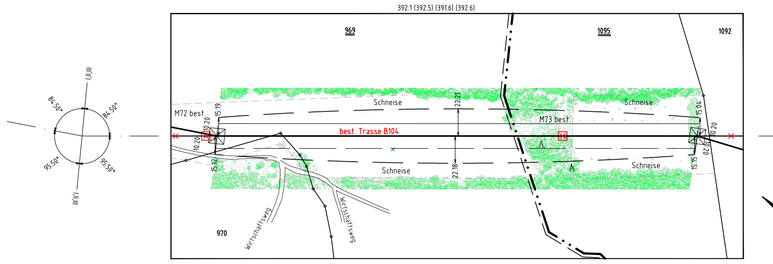

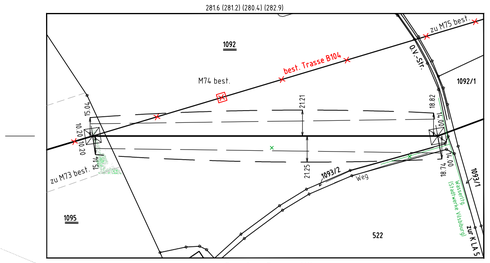

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00m
Vegetationspunkte mit Seilabstand > 5.00m

Antrag weiterhin gültig
Antrag geändert
Deckblatt neuer Stand

Anlage 8.1
Blatt 11 / 56

TenneT Taking power further

380-kV-Leitung Altheim - Matzenhof
Teilabschnitt 2 : 380-kV-Ltg. Adlkofen-Matzenhof B152

LÄNGENPROFIL von Bauwerk Nr. 1

Deckblatt

Mast Nr. 32 - Mast Nr. 34

DIN VDE-Bestimmung	:	0210/Norm VDE 1/11 HSP (Eiszone 2, Windzone 1)
Gestänge	:	D-2-D-2018.3; D-2-T-2019.1
Beseilung Leiterseil	:	2x3x4 565-AL1/72-ST1A , MZS=46,0N/mm²
Erdseil	:	
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	2x 261-AL3/25-A20SA, MZS=45,0N/mm²
Kettenlänge	:	DA = 6.50m, 334kg; VQ=4.56m, 195kg
Seitliche Überhöhung	:	15.00 m rechts _ _ _ _ _ oder links - · - · - aufgenommen

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt :
Bayreuth
TenneT TSO Gmbh

~~08.01.2018~~
12.08.2022

i.V. gez. Thomas Ehrhardt-Unglaub i.A. gez. Dirk Daßler

SPIE

Maßstab: Länge=1:2500, Höhe=1: 500
Einheit: Meter

	Datum	Name
Bearb.	04.12.2017	Deindl / Zessin
Gepr.	04.12.2017	Hochholzer
Norm		
Servicebereich CeGIT		

Zust.	Änderung	Datum	Name
A	neue Luftbilder	16.10.2020	Ze

Ursprung: