


**380-kV-Leitung Pirach – Pleinting:  
Abschnitt 2 (St. Peter – Pleinting)**  
**C.5.1 – Karten Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) –  
Abiotische Schutzgüter (Schutzgut Fläche und  
Boden, Schutzgut Wasser und Schutzgut Luft, Klima)**



Raumordnungsverfahren			
Aufgestellt: Bayreuth Tennet TSO GmbH			
i.V. gez. Robert Miesch		i.V. gez. Dirk Oeller	
	Maßstab 1:20.000	Einheit Meter	
		Datum	Name
		Bearb. 11.03.2022	SPU
		Gepr. 11.03.2022	SSch
		Gez. 11.03.2022	Yes
Zust.	Änderung	Datum	Name Urspr.

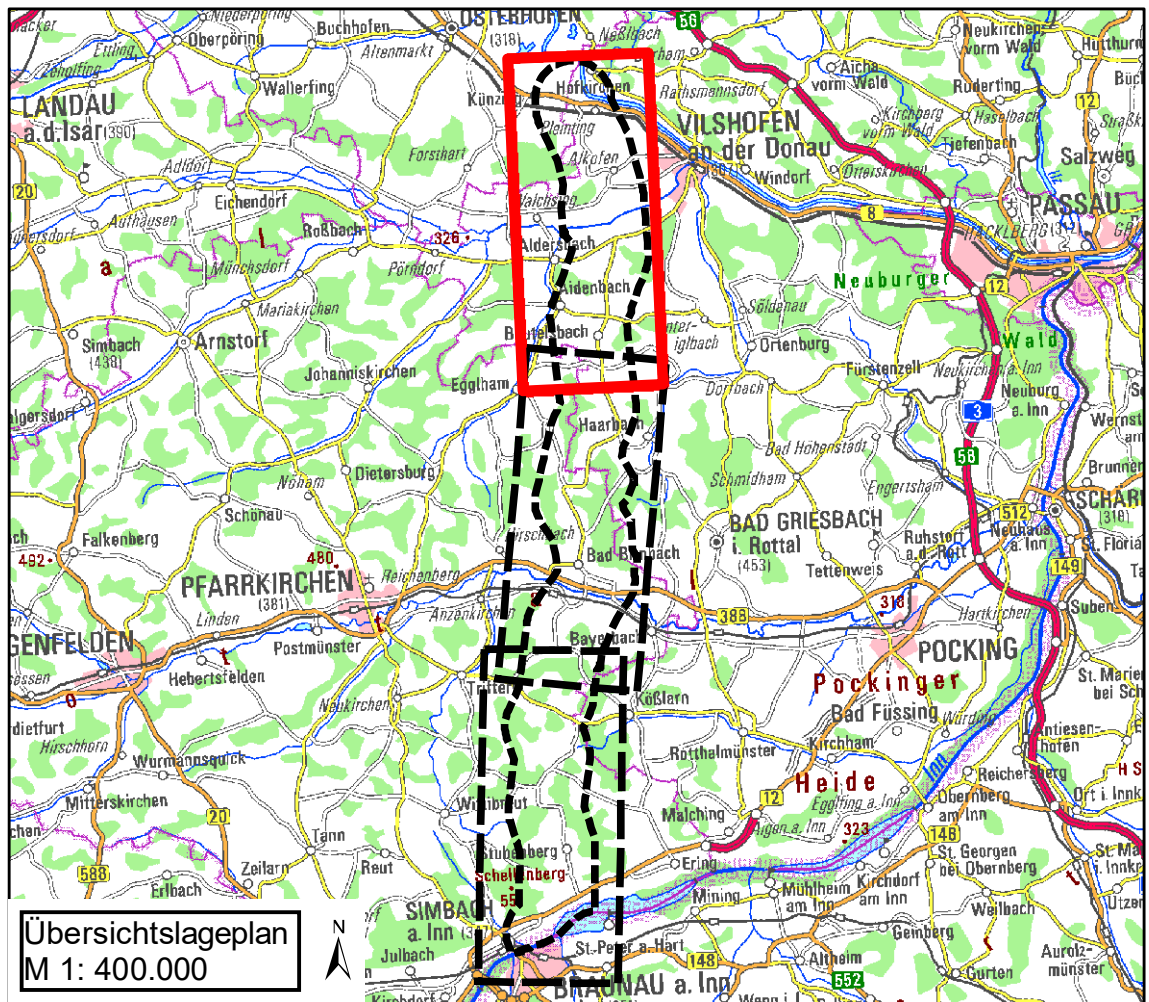